

Утверждена:  
Постановлением Администрации  
Шипуновского района Алтайского края  
от «16» августа 2016 г. №424

**Схема водоснабжения и водоотведения  
Муниципального образования Белоглазовский сельсовет  
Шипуновского района Алтайского края  
на период до 2026 года**

2016 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	
1. Паспорт схемы .....	
Глава 1. Схема водоснабжения .....	
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Белоглазовский сельсовет» .....	
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Белоглазовский сельсовет».....	
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.....	
1.2. Баланс водопотребления.....	
1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.....	
1.4 Тарифы .....	
1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.....	
1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.....	
Глава 2. Схема водоотведения.....	
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения.....	
2.2. Описание существующих технических и технологических проблем.....	
2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.....	
Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения.....	

## **ВВЕДЕНИЕ**

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Белоглазовский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план МО «Белоглазовский сельсовет»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;
- зоны централизованного водоснабжения;
- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

## **1. Паспорт схемы**

### **Наименование.**

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Белоглазовский сельсовет» Шипуновского района Алтайского края.

### **Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).**

Администрация Шипуновского района Алтайского края.

### **Местонахождение объекта.**

Россия, Алтайский край, Шипуновский район, МО «Белоглазовский сельсовет».

### **Нормативно-правовая база для разработки схемы.**

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

### **Цели схемы.**

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;
- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;
- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

### **Способы достижения поставленных целей.**

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

#### **Водоснабжение:**

##### **с. Белоглазово:**

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории;

- выполнить замену 2,9 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Белоглазово центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

#### **С. Ясная Поляна:**

- выполнить замену 1,9 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Ясная Поляна центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

#### **с. Метели:**

- выполнить замену 1,8 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Метели центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
- осуществить модернизацию оборудования на насосной станции 2-го подъема.

#### **Водоотведение:**

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

- Организация центральной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;
- предусмотреть строительство полей фильтрации.

#### **Сроки реализации схемы**

сроки реализации в период с 2016-2026 годы.

#### **Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.**

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.
2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.
3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
4. Увеличения мощности систем водоснабжения.
5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Белоглазовский сельсовет».
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

## **Глава 1. Схема водоснабжения**

### **1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Белоглазовский сельсовет»**

#### **1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Белоглазовский сельсовет»**

МО «Белоглазовский сельсовет» расположен в юго-восточной части Шипуновского района.

В настоящее время на территории МО «Белоглазовский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды с собственником ОАО «Алтайское управление водопроводов».

#### **1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения**

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Белоглазовского сельсовета осуществляется из Чарышского группового водопровода, по трассам Метели-Шипуново, отвод на с.Белоглазово, отвод на п.Метели. Чарышский групповой водопровод является собственностью ОАО «Алтайское управление водопроводов», обслуживается ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды.

В качестве источника водоснабжения принят действующий водозабор Чарышского группового водопровода, расположенный в п. Новосельский Шипуновского района, с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м<sup>3</sup>/сут.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артскважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 65000 м<sup>3</sup>/сутки, расположенных в п. Новосельский Шипуновского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития МО Белоглазовского сельсовета.

Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 86 л/сутки на 1 сельского жителя, что не соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

#### **с. Белоглазово:**

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Система водоснабжения поселения централизованная, кольцевая. В усадебной

жилой застройке на перекрестках улиц располагаются водоразборные колонки. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположены пожарные гидранты.

В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети расположена 1 водонапорная башня с общим запасом воды  $V=160$  м<sup>3</sup>.

Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, ПХВ и стальных трубопроводов диаметром 100-150 мм общей протяженностью 7,36 км. и Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1980 года.

### **С. Ясная Поляна:**

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

Система водоснабжения поселения централизованная. В усадебной жилой застройке на перекрестках улиц располагаются водоразборные колонки. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным.

В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети расположена водонапорная башня с общим запасом воды  $V=25$  м<sup>3</sup>.

Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяженностью 4,8 км. Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1973 года.

### **с. Метели:**

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

Система водоснабжения поселения централизованная. В усадебной жилой застройке на перекрестках улиц располагаются водоразборные колонки. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным.

В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети расположена водонапорная башня с общим запасом воды  $V=50$  м<sup>3</sup>. (1982 года постройки)

Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяженностью 6,04 км. Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей в 1982 году.

## **1.2 Баланс водопотребления**

Таблица 1.1 Баланс водопотребления. Существующее положение за 2015 год.

Наименование показателя	ед. измер.	кол-во
Население	Чел.	829
Реализация воды для населения	М <sup>3</sup> /год	25030
Реализация воды для предприятий	М <sup>3</sup> /год	1122
Потери воды	М <sup>3</sup> /год	8724
Собственные нужды	М <sup>3</sup> /год	3522
<b>Итого</b>	<b>М<sup>3</sup>/год</b>	<b>38398</b>

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наруж-

ное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м<sup>3</sup>.

### 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.

Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды

Показатель состава	ед. измерения	Скважины п. Новосельский Чарынский групповой водопровод
Жесткость общая	Градус Ж	2,2
Окисляемость	МгО/л	1,44
Фториды (F)	Мг/л	Менее 0,1
Железо (суммарно)	Мг/л	0,18
Мутность	ЕМФ	0,62
Марганец	Мг/л	0,03
Сульфаты	Мг/л	35,8
Кадмий (суммарно)	Мг/л	Менее 0,0001
Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	Мг/л	2,26
Аммиак (по азоту)	Мг/л	Менее 0,05
Свинец (суммарно)	Мг/л	Менее 0,0001


### 1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. – Действующие тарифы

Период	Тариф, руб/м <sup>3</sup> без НДС	Тариф, руб/м <sup>3</sup> с НДС
2008 год	22,15	26,14
2009 год	26,92	31,77
2010 год	29,21	34,47
2011 год	32,86	38,77
2012 год	32,86	38,77
2013 год с 1 января по 30июня	32,86	38,77
2013 год с 1 июля по 31декабря	36,24	42,76
2014 год с 1 января по 30июня	36,24	42,73
2014 год с 1 июля по 31декабря	36,91	43,55
2015 год с 1 января по 30июня	36,91	43,55
2015 год с 1 июля по 31декабря	39,11	46,15
2016 год с 1 января по 30июня	39,11	46,15

Рисунок 1.1. - Динамика роста тарифов

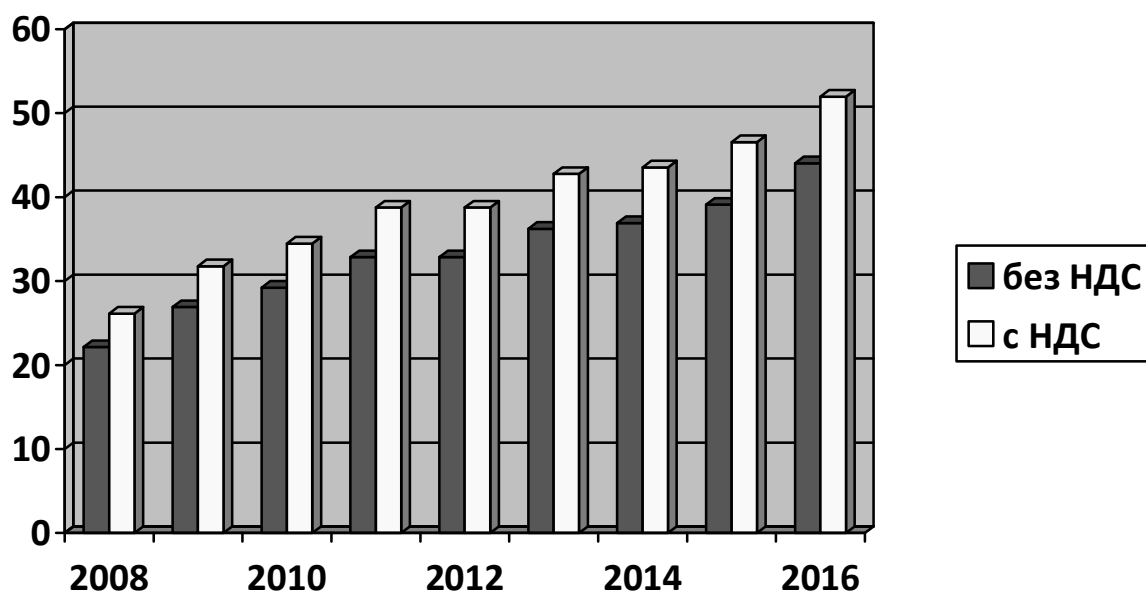

### 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Белоглазовского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Белоглазовского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Белоглазовского сельского поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

### 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

#### с. Белоглазово:

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории;



- выполнить замену 2,9 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Белоглазово центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

#### **с. Ясная Поляна:**

- выполнить замену 1,9 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Ясная Поляна центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

#### **с. Метели:**

- выполнить замену 1,8 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Метели центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
- осуществить модернизацию оборудования на насосной станции 2-го подъема.

## **Глава 2. Схема водоотведения**

### **2.1 Существующее положение в сфере водоотведения**

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.

В селах Белоглазовского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся в отведенные места полигонов ТБО, расположенные за территорией населенного пункта.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в строительстве полей фильтрации с выносом за территорию населенного пункта.

### **2.2. Описание существующих технических и технологических проблем.**

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на поля фильтрации, это является предпочтительней для поселений.

### **2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.**

На территории Белоглазовского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации, производительность учитывать привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий. Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях по обслуживанию автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

### **Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения**

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы на которых планируется реализация намеченных целей:

#### **ВОДОСНАБЖЕНИЕ:**

##### **с. Белоглазово:**

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории;
- выполнить замену 2,9 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Белоглазово центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

##### **с. Ясная Поляна:**

- выполнить замену 1,9 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Ясная Поляна центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

##### **с. Метели:**

- выполнить замену 1,8 км, изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Метели центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
- осуществить модернизацию оборудования на насосной станции 2-го подъема.

#### **ВОДООТВЕДЕНИЕ:**

- предусмотреть строительство полей фильтрации, производительность учитывать привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий;

- установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях по обслуживанию автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов.